


PIANO SECONDO - 1:50

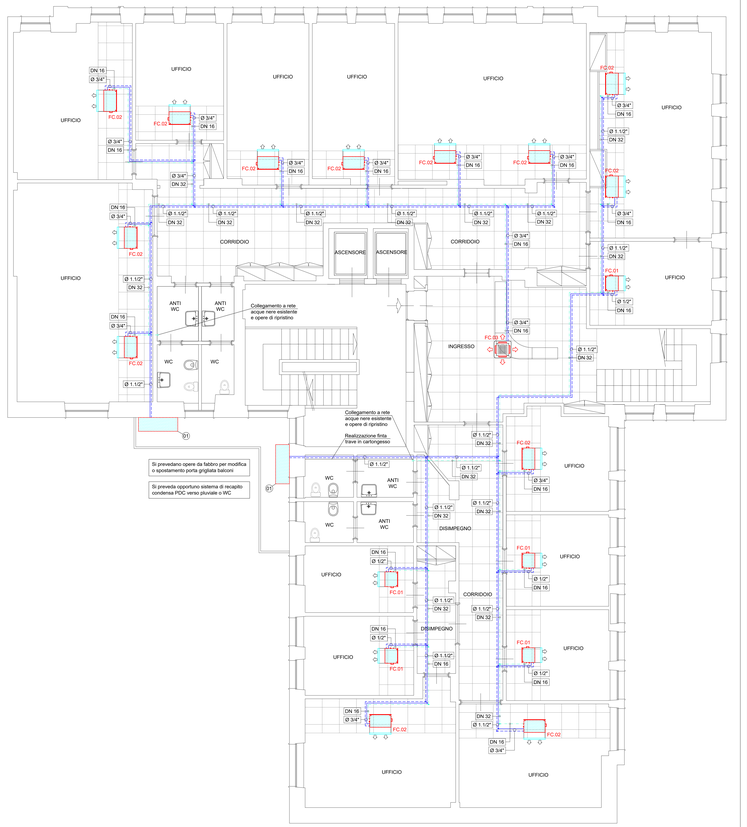

PIANO TERZO - 1:50

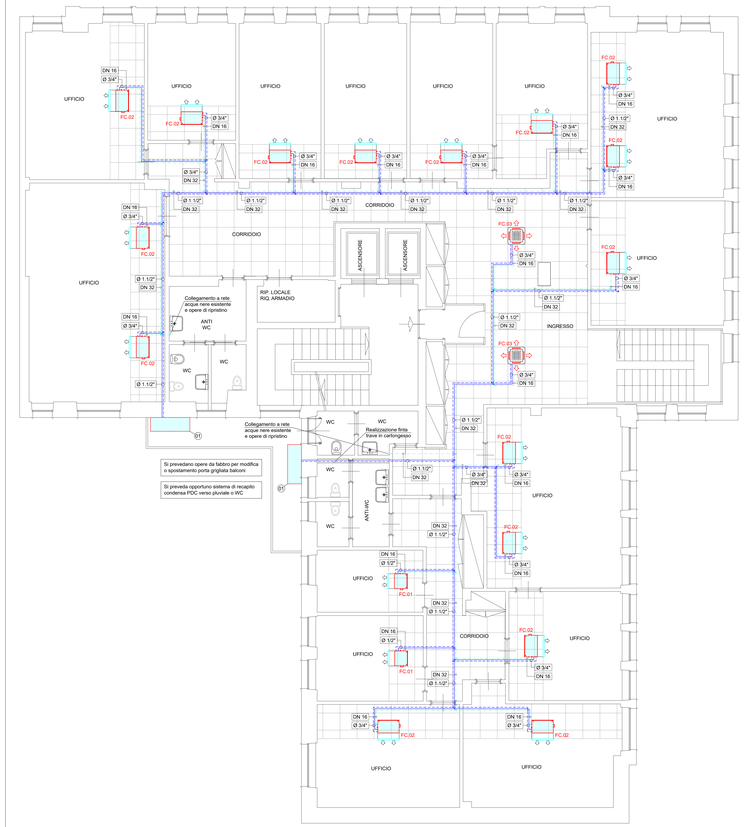

PIANO QUARTO - 1:50

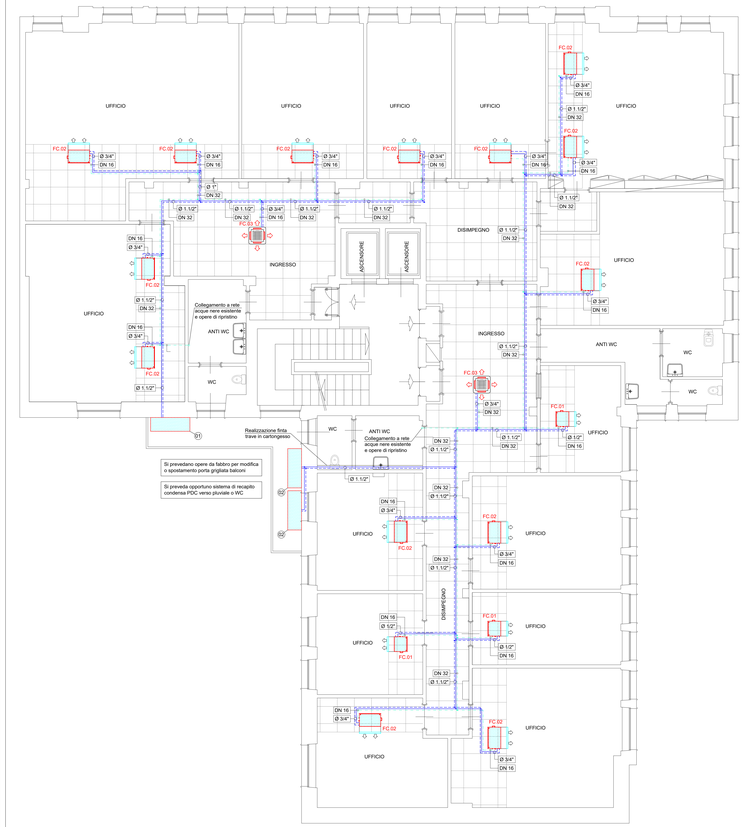

LEGENDA

01 / 02	Pompa di calore aria acqua a inverter tipo DAIKIN 01: mod. EWYA016DW1P 02: mod. EWYA011DW1P
FC.XX	Ventilconvettore da incasso canalizzabile tipo AERMEC FC.01: mod. FCZ200P + VCZ + VMFE19 + VMFE4X FC.02: mod. FCZ300P + VCZ + VMFE19 + VMFE4X
FC.XX	Ventilconvettore a cassetta tipo AERMEC FC.03: mod. FCL36 + GLL10N + VMXAX + SW4
	Tubazioni mandata/ritorno acqua refrigerata
	Scarico condensa

Ciascun fancoil FCZ200P sarà dotato di:
- bocchetta di mandata a doppio filare di alette regolabili; dim. 500x100
- griglia di ripresa a singolo filare di alette; dim. 500x200

Ciascun fancoil FCZ300P sarà dotato di:
- bocchetta di mandata a doppio filare di alette regolabili; dim. 500x150
- griglia di ripresa a singolo filare di alette; dim. 600x200

REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO

COMUNE DI TORINO

PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER LE OPERE DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E SOSTITUZIONE INFISSI A SERVIZIO DEI PIANI 2°, 3° E 4° DEL FABBRICATO SEDE DEI GRUPPI CONSILIARI DEL CRP SITO IN VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI, 35

PROT.	-	SCALA	1:50	FILE:	-	DATA:	12/20/21	AGG.	00

OGGETTO: IMPIANTI MECCANICI - ELABORATO GRAFICO



AM INGEGNERIA

ing. Alessandro Manzone
Via Boggio, 79 - 10138 TORINO
Tel./fax: 011-3822314
cell.: 3356854262
e-mail: info@amingegneria.com
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino n. 13482

VISTI:

LA PROPRIETA':
CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
Via Alfieri, 15
10121 Torino

IMXX